

INFORME TÉCNICO-SANITARIO

ZONA DE ABASTECIMIENTO	ALZIRA 4 – SANT BERNAT
ENTIDADES SINGULARES ABASTECIDAS	STA. MARIA BONAIRE II, SAN BERNARDO EL RESPIRALL, PARTIDA RACÓ LES VINYES, PARTIDA PLÀ DE LA MURTA, PARTIDA EL XAVEGÓ, PARTIDA PLÀ DE CORBERA, PARTIDA VISTA ALEGRE, PARTIDA VALL VERT
OPERADOR	AGUAS DE VALENCIA SA-ALZIRA
DOMICILIO SOCIAL	C/ COSTA, 16
MUNICIPIO	46.600 ALZIRA

1. INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS

Realizada visita de inspección el día 16 de septiembre de 2025 a la zona de abastecimiento (ZA) de agua de consumo arriba referenciada, se comprobó el estado de las instalaciones e infraestructura general del sistema de abastecimiento y se tomó una muestra de agua de consumo de la red de distribución para análisis completo.

La ZA de Alzira 4 Sant Bernardo se abastece íntegramente el agua procedente de la ZA de Alzira 1. Además, posee un pozo propio, el Pozo Sant Bernat, ubicado en la Partida Plà de Corbera, en el término municipal de Alzira que, está fuera de uso desde mayo de 2020 por elevados niveles de nitratos y plaguicidas.

La Z.A. de ALZIRA 1 cuenta con cuatro captaciones denominadas Pozo 1 , Pozo 2 , Pozo 3 y Pozo 4 ubicados en Camino Cementerio, en el término municipal de Alzira y agua procedente de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) La Ribera. El agua captada en las captaciones, tras su paso por planta de filtros de carbono, se clora y se dirige para su almacenamiento en el Depósito L'Hort de l'Anglès



(o Alzira) mediante conducción enterrada y cerrada. El Pozo 1 es la captación principal que se está empleando en el momento de la visita de inspección. Las captaciones Pozo 2, Pozo 3 y Pozo 4 son alternativas. Desde enero de 2014 la Z.A. de ALZIRA 1 cuenta con la conexión con la ETAP La Ribera (Canal Júcar-Turia) que le abastece de agua tratada. Esta aportación constituye un 72% aproximadamente de la ETAP La Ribera y 28% de las captaciones de Alzira 1. El punto de entrega del agua procedente de la ETAP de La Ribera se encuentra en el Depósito Nuevo ETAP que la distribuye al Depósito de L'Hort de l'Anglés.

Se revisa la encuesta de infraestructuras. Según la información facilitada por el operador, el volumen medio de agua distribuida en 2024 fue de 841 m³/día como media durante el año 2024, resultando una zona tipo 3.

2. CALIDAD DEL AGUA

En la visita de inspección se procedió a tomar muestras de agua para análisis completo en la red de distribución, en la Fuente El Respirall. En el momento de la inspección se realiza medición de cloro libre residual, detectándose 0,62 mg/l y temperatura de 24,3°C.

La valoración de los resultados analíticos de la muestra de agua de consumo tomada en la red de distribución, según el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnicos-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro y el Decreto 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, que todos los parámetros determinados presentan valores enmarcados dentro de los valores paramétricos, a excepción de los siguientes indicadores de caracterización del agua y de calidad que se muestran en las tablas siguientes:

Caracterización de las aguas		
Parámetro	Valor hallado	Valor paramétrico
Calcio (mg Ca/l)	109	100
Magnesio (mg Mg/l)	36	30



Los parámetros Calcio y Magnesio de la muestra analizada son parámetros que caracterizan el agua de consumo, aunque en este caso no elevan la dureza del agua producida (442) por encima de su valor paramétrico (<500).

Indicador de calidad		
Parámetro	Valor hallado	Valor paramétrico
Índice de Langelier	0,81	>-0,5 y < 0,5

De acuerdo con el artículo 6 apartado 2 del RD/3/2023, la superación del valor paramétrico del Índice de Langelier, enmarcado en la Parte C del Anexo I, no presupone una calidad no apta, debiendo cumplir con lo dispuesto en las notas de la tabla 3 del anexo I.

Por tanto, se califica el **agua como Apta para el Consumo**.

3. CONSIDERACIONES

-Plan Sanitario del Agua (PSA): se remitió a esta Unidad de Sanidad Ambiental en noviembre del año 2023, el cual se ha valorado a 31 de octubre de 2025, de forma negativa por la Unidad de Sanidad Ambiental del Centro de Salud Pública (CSP) de Alzira, tal y como se refleja en las tablas de valoración del PSA y el Protocolo de Autocontrol que se adjuntan al presente informe en el Anexo 1. Hasta su aprobación, el gestor seguirá aplicando el correspondiente Protocolo de Autocontrol de la zona de abastecimiento actualizado, según se establece en el artículo 60.6 del RD 3/2023, incluyendo el cronograma de toma de muestras, según el Anexo II del citado real decreto. Por el resultado de esta valoración negativa, se ha de remitir a la Unidad de Sanidad Ambiental del CSP de Alzira:



-Protocolo de Autocontrol actualizado para 2025 de la ZA de Alzira 4- San Bernardo en el plazo de un mes, y


-PSA actualizado y completo en el plazo de tres meses, con todo lo requerido en el RD 3/2023, para su aprobación por la autoridad sanitaria.

-Se deja constancia de la reunión que se mantuvo entre la Directora del CSP Alzira y el Ayuntamiento de la localidad en fecha 18 de enero de 2024, para que se precintara el pozo de San Bernat, el cual no se usa desde el año 2020. De momento no se ha recibido contestación al respecto.

Para que conste a los efectos oportunos.

Alzira a fecha de firma electrónica

Firmado por María Asunción Gresa Plancha,
el 20/11/2025 11:15:43
Cargo: FARMACÉUTICA DE SALUD PÚBLICA

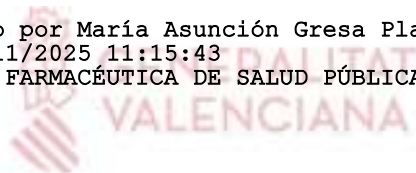

INFORME TÉCNICO-SANITARIO de ALZIRA 4-SAN BERNAT
2025

ANEXO 1:

VALORACION DEL
PLAN SANITARIO DEL AGUA (PSA) Y
PROTOCOLO DE AUTOCONTROL(PA)

ZONA DE ABASTECIMIENTO	ALZIRA 4 – SANT BERNAT
ENTIDADES SINGULARES ABASTECIDAS	STA. MARIA BONAIRE II, SAN BERNARDO EL RESPIRALL, PARTIDA RACÓ LES VINYES, PARTIDA PLÀ DE LA MURTA, PARTIDA EL XAVEGÓ, PARTIDA PLÀ DE CORBERA, PARTIDA VISTA ALEGRE, PARTIDA VALL VERT
OPERADOR	AGUAS DE VALENCIA SA-ALZIRA
DOMICILIO SOCIAL	C/ COSTA, 16
MUNICIPIO	46.600 ALZIRA

FORMULARIO DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA APROBACIÓN DEL PSA

ZA: ALZIRA 4 SAN BERNAT
Fecha entrada: 31/10/2023
Fecha evaluación: 03/09/2025

	FORMACIÓN DEL EQUIPO	INCLUYE		CORRECTO		NOTAS	ACLARACIONES	JUSTIFICACIÓN
		SI	NO	No aplica	SI			
1	FORMACIÓN DEL EQUIPO							
	El PSA incorpora este apartado	X						Anexo VII. Parte B. Metodología
	Se incluye listado (nombre + apellidos + cargo + organismo/empresa) de los componentes	X						
	Se incluyen las funciones y responsabilidades de cada participante en lo que se refiere a la gestión del PSA	X			X			Anexo VII. Parte B. Metodología
	El equipo es multidisciplinar y con conocimientos necesarios		X		X		FALTA AUTORIDAD SANITARIA LOCAL	Anexo VII. Parte B. Metodología
	Se incluye en el equipo a la alta dirección de la gestión de zona de abastecimiento	X				X		
	Se incluye personal con conocimiento exacto y experiencia en el funcionamiento de la zona de abastecimiento		X			X		
	Participación de la autoridad sanitaria local		X				No se considerará no conformidad	
	Se señala la persona líder del equipo de PSA	X			X			Anexo VII. Parte B. Metodología
	Se señala persona que, en su caso, sustituye al líder del equipo		X			X		
	Si hay procesos subcontratados, se indica cuáles son y quiénes son los responsables			X	X			
	Existe cooperación en caso de distintos operadores			X	X		En el equipo de trabajo deberá figurar la persona de contacto con la que se establezca cooperación del otro operador	
	DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ABASTECIMIENTO							
	El PSA incorpora esta etapa	X			X			Anexo VII. Parte B. Metodología y Parte C. Documentación. Información de cada infraestructura
	Información general y de cada infraestructura	X			X		Véase en el formulario orientativo para la revisión de los PA	Anexo VII. Parte C. Documentación. Información general
	Fecha elaboración PSA	X			X			
	CALIDAD DEL AGUA. HISTÓRICO							
	Histórico de resultados analíticos de todas las infraestructuras, en las que proceda	X			X			Anexo VII. Parte B. Metodología y Parte C. Documentación
	Datos analíticos de los últimos 5/10 años	X				X	NO SE ESPECIFICA POR AÑO	Anexo VII. Parte C. Documentación
	Incidenicias analíticas derivadas de la vigilancia sanitaria	X				X		
	Relación de todos los parámetros	X			X			
	Información sobre el nº de determinaciones por parámetro	X			X			Anexo VII. Parte B. Metodología y Parte C. Documentación
	Valor cuantificado medio por parámetro	X			X			Anexo VII. Parte B. Metodología y Parte C. Documentación
	Valor cuantificado máximo por parámetro	X			X			Anexo VII. Parte B. Metodología y Parte C. Documentación
	Valor cuantificado mínimo por parámetro	X						Anexo VII. Parte B. Metodología y Parte C. Documentación
	Dato de la desviación estándar para cada dato	X				X		Anexo VII. Parte B. Metodología y Parte C. Documentación
	Nº de determinaciones no conformes	X					X	Anexo VII. Parte B. Metodología y Parte C. Documentación

		INCLUYE		CORRECTO		NOTAS	ACLARACIONES	JUSTIFICACIÓN	
		SI	NO	No aplica	SI	NO		VII.Parte C.Documentación	B.Metodología y Parte
4	Se identifican con claridad los parámetros que han presentado no conformidades		X			X		Anexo	
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVENTOS PELIGROSOS								
	La identificación de peligros y eventos peligrosos se realiza en todas las etapas	X			X		En los recursos del Ministerio de Sanidad las etapas son captación, tratamiento,sistema,depósito y distribución, las conducciones se incluyen en etapa captación	Anexo	VII.Parte B.Metodología y Parte C.Documentación,
	Se definen los peligros físicos, químicos, biológicos y radiológicos y continuidad en el suministro	X			X			Anexo	VII.Parte A.Definiciones
	Se identifican todos los evento relevantes para cada infraestructura, en base al conocimiento del personal inspector de la zona	X			X				
	Se justifica la no inclusión de un evento relevante		X			X			
	Se consideran todas las causas que generan los eventos	X			X				
5	Existencia coherencia entre peligros y eventos	X			X				
	Se incluye el historial de eventos en aquellas ZA con histórico de incidencia		X			X		Anexo	VII.Parte B.Metodología
	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS								
	Se define la herramienta para la evaluación del riesgo	X			X		2.1.6 de la GSPSA	Anexo	VII.Parte B.Metodología
	Se definen las matrices de gravedad/probabilidad y son coherentes	X			X		Se pueden utilizar tablas del RD/OMIS/otros	Anexo	VII.Parte B.Metodología
	Se tiene en cuenta la evaluación del riesgo realizada por la administración hidráulica		X			X	si no consideran el resultado de la evaluación y gestión del riesgo de las zonas de captación realizadas por la administración hidráulica (a partir 2 enero 2027)	Art.60 RD3/2023	
	Se tiene en cuenta los riesgos derivados del cambio climático	X			X		Inundaciones, sequía, incendios forestales...	Art.60 RD3/2023	
6	En una ZA con varios operadores el operador aguas abajo ha considerado la evaluación del riesgo y los resultados analíticos obtenidos del operador de aguas arriba		X			X		Art.60 RD3/2023	
	PRIORIZACIÓN DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE PC Y PDC								
	Se define la matriz de valoración para la priorización del riesgo y es coherente	X			X			Anexo	VII.Parte B.Metodología y Parte C.Documentación
	Se determinan todos los PC o PDC	X			X		puede ser que no se hayan determinado todos, porque en puntos anteriores faltan eventos o causas por identificar	Anexo	VII.Parte B.Metodología y Parte C.Documentación
	Se determinan correctamente los PC o PDC en base a la matriz definida	X			X		la tabla 19 Anexo VII del RD o u otra matriz en la que definen cuando es PC o PDC	Anexo	VII.Parte B.Metodología y Parte C.Documentación
	MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS. MEDIDAS. INVERSIÓN Y PLAZOS. PLAN DE MUESTREO								
	Se describen las medidas inmediatas,correctoras y/o preventivas a largo plazo y son coherentes	X			X		el operador aportará la documentación de esa validación	Anexo	VII.Parte B.Metodología y Parte C.Documentación
7	Las medidas inmediatas/correctoras están validadas, es decir son eficaces	X				X			
	Se identifica quien es el responsable de tomar las acciones correctoras o preventivas		X			X		Anexo	VII.Parte B.Metodología y Parte C.Documentación
	Se establecen las actuaciones ante desviaciones en los resultados analíticos derivados del plan de muestreo		X			X	dicho plan debe estar aprobado por el equipo PSA	Anexo	VII.Parte B.Metodología y Parte C.Documentación
	Se presenta un plan de inversión para las medidas que se precisen	X			X			Anexo	VII.Parte B.Metodología y Parte C.Documentación
	Se establecen plazos de ejecución, si procede	X			X			Anexo	VII.Parte B.Metodología y Parte C.Documentación
	Existencia un cronograma de actuaciones	X			X			Anexo	VII.Parte B.Metodología y Parte C.Documentación
	Se presenta un plan de muestreo por PC o PDC	X			X			Anexo	VII.Parte B.Metodología y Parte C.Documentación
8	El plan de muestreo tiene relación con los peligros y eventos peligrosos para los que se realiza el monitoreo	X			X				
	El plan de muestreo incluye los parámetros a monitorizar y la frecuencia con la que va a realizarse	X			X				
	TRAMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS								
	Se indica si han habido o no trámites administrativos		X			X	Subvenciones, concesiones de captaciones, etc	Anexo	VII.Parte C.Documentación
	Se documentan los trámites administrativos		X			X	Si procede	Anexo	VII.Parte C.Documentación
	VERIFICACIÓN DEL PSA. FECHA PREVISTA DE REVISIÓN								
	Se presenta un procedimiento de verificación definido que incluya la calidad del agua, la calidad del servicio y las actividades que evidencien que el sistema funciona eficazmente		X				1.Planes de muestreo 2.Estudio de quejas y reclamaciones 3.auditorías calibraciones aparatos de medida,acreditaciones laboratorios mínima anual	Anexo	VII.Parte B.Metodología
9	Se establece una frecuencia mínima de verificación	X				X		Anexo	VII.Parte B.Metodología

		INCLUYE			CORRECTO		NOTAS	ACLARACIONES	JUSTIFICACIÓN
		SI	NO	No aplica	SI	NO			
	Se establece una fecha prevista de revisión		X			X		Como consecuencia de modificaciones en las infraestructuras, cambios en procedimientos, tras un incidente, renovación de personal. Puede coincidir con la verificación	Anexo VI: Parte C.Documentación
10	MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN								
	Se refleja mediante un diagrama de flujo o de forma documentada los mecanismos de coordinación y comunicación con las administraciones y con otros operadores implicados		X			X			
11	ANEXO 1. DOCUMENTO DEL PROTOCOLO DE AUTOCONTROL	X					AÑO 2022	Vease formulario orientativo para la revisión de los PA	Anexo VII: Parte C.Documentación y Art.14 RD3/2023
12	ANEXO 2. DOCUMENTO SOBRE LA EVALUACIONES DE FUGAS ESTRUCTURALES							Se presentará en ZA tipo 3, 4, 5 o 6 pero no se evaluará. No conjuntar con programa de detección y medidas fugas estructurales del PA	Anexo VII: Parte C.Documentación y Art.47 RD3/2023
13	FECHA DE APROBACIÓN DE PSA		X			X	NO ESTÁ APROBADO	No se requerirá hasta versiones posteriores una vez aprobado	Anexo VI: Parte C.Documentación

En negrita, la información que se considera imprescindible que debe contener el PSA

FORMULARIO ORIENTATIVO PARA LA REVISIÓN DEL PA

ZA: ALZIRA 4 SAN BERNAT
Fecha entrada: 31/03/2023
Fecha evaluación: 03/09/2025

	1.	DATOS GENERALES:	INCLUYE			CORRECTO		NOTAS	ACLARACIONES	JUSTIFICACIÓN
			sí	NO	No aplica	sí	NO			
1.1		Información general								
		Denominación de la ZA	X			X			Coincidi con SINAC y base de datos propia	Anexo VII, Parte C, Información general. Si no figura en el PA debe figurar en el PSA.
		Ubicación territorial ZA	X			X				Anexo VII, Parte C, Información general. Si no figura en el PA debe figurar en el PSA.
		Fecha actualización PA		X			X			art.14 RD 3/2023
		Código SINAC	X			X				
		Tipo ZA	X			X			Según art. 2 del RD 3/2023	
1.2		Entidad responsable legal								
		nombre o razón social	X			X				
		dirección	X			X				
		teléfono	X			X				
		correo electrónico	X			X				
		identificación telemática		X		X			CIF y correo electrónico asociado a ese CIF	
1.3		Datos del operador								
		nombre o razón social	X			X				
		dirección	X			X				
		teléfono	X			X				
		correo electrónico	X			X				
		identificación telemática	X			X			CIF y correo electrónico asociado a ese CIF	
1.4		En caso de varios operadores se incluye la información para cada uno								
		Identificación de la persona de contacto				X	X			
		nombre	X			X				
		puesto de trabajo		X			X			
		teléfono	X			X				
		correo electrónico	X			X				
1.5		Identificación de operadores en alta/aguas abajo (en su caso)			X	X				
1.6		Personal								
		Componentes del equipo de trabajo	X				X		Nombre, puesto de trabajo y responsabilidades	Anexo VII, Parte C, Información general. Si no figura en el PA debe figurar en el PSA.
		Plan de formación		X			X		Debe incluirse la formación de la que dispone el personal y la formación (propia o externa/actualización prevista en su caso (registro formación: como mínimo personal formado y fecha)	art.14 RD 3/2023. Cumple art. 48 y 49 del RD 3/2023
1.7		Identificación de la Autoridad sanitaria								
		Centro de Salud Pública	X			X				
		dirección	X			X				
		teléfono	X			X				
		correo electrónico	X			X				
1.8		Laboratorio de análisis								
		nombre o razón social	X							Art. 20 RD 3/2023
		acreditación (alcance). Se adjunta copia de la acreditación							Acreditación por UNE EN ISO 17 025 para parámetros del Anexo I: A, B,C, E y F. Laboratorio entre 300-5000 muestras/año acreditación antes 2/1/2028 Parámetros organolépticos (D): exentos acreditación; Parámetros de control operacional: exentos si solo realizan control operacional/rutina. Tanto si laboratorio propio como si contratado	Art.14 RD 3/2023
		teléfono	X			X				
		dirección	X			X				
		correo electrónico	X			X				

		INCLUYE		CORRECTO		NOTAS	ACLARACIONES	JUSTIFICACIÓN
		SI	NO	SI	NO			
	Indicación de análisis a realizar	X			X		Imprescindible laboratorio para parámetros A1: A(microbiológico), B (químicos) E (radiactivos); En laboratorio, in situ, en línea: C(indicadores), D (organolépticas) y F (caracterización). Se señala cuales en laboratorio propio y cual en contratado.	
	se incluye los plazos de tiempo máximos para la determinación de cada uno de los parámetros que analice		X					
	se indica si está de alta en SINAC (código SINAC)	X			X		Si autocontrol, vigilancia municipal, control en edificios prioritarios, vigilancia sanitaria, vigilancia zonas captación, vigilancia en buques.	
	parámetros determinados in situ/en línea	X					Partes C, D, F, A1 pueden ser in situ/en línea	
1.9	Gestión de SINAC						Si procede	
	responsable de actualización de infraestructuras	X			X		Nombre, teléfono y correo electrónico	
	responsable de introducción de análisis	X			X		Nombre, teléfono y correo electrónico	
	otros responsables		X				Nombre, teléfono y correo electrónico	
2	INFRAESTRUCTURAS DEL ABASTECIMIENTO						Se corresponde con la información contenida en el punto 2 del formulario del PSA	
	Hay correspondencia con la información contenida en SINAC y SISAM con las del PA presentado	X			X		Si no hay correspondencia, solo se considerará que no se cumplen los requisitos mínimos para la aprobación del PSA, si la desviación se comprueba que es debida a un error en el PSA presentado	
2.1	INFORMACIÓN GENERAL							
	Esquema completo de la ZA en el que queda claro el flujo del agua	X			X		Mientras haya conexión hidráulica han de figurar las infraestructuras. Incluir e identificar suministro habitual y alternativo	Art. 14 RD 3/2023
	Infraestructuras que componen la ZA	X			X		Infraestructuras habituales y alternativos	Art. 14 RD 3/2023
	En su caso, Indicación de las Infraestructuras gestionadas por cada operador		X					Anexo VII. Parte C. Información general. Si no figura en el PA debe figurar en el PSA.
	Población suministrada censada	X			X		Según INE	Anexo VII. Parte C. Información general. Si no figura en el PA debe figurar en el PSA.
	Población suministrada estimada						En el caso de polígonos industriales se indicará la población estimada que se abastece. En el caso de urbanizaciones, el número de viviendas de la misma, si no disponen del dato de población abastecida. En el caso de albergues, residencias, hoteles, granjas escuelas y similares, se indicará el número máximo de plazas de los mismos.	
	Población suministrada máxima	X			X			Anexo VII. Parte C. Información general. Si no figura en el PA debe figurar en el PSA.
	Volumen de agua suministrado (media m³/día)						Como media en un año natural. Si se desconoce, se podrá utilizar el número de habitantes, considerando un consumo de agua de 200 l diarios por persona	Anexo VII. Parte C. Información general. Si no figura en el PA debe figurar en el PSA. Necesario para cálculo nº9 analíticas.
	Certificaciones		X		X		Si disponen, notificar en SINAC	Art. 42 RD3/2023
2.2	ORIGEN DEL AGUA							
	Denominación de la masa de agua		X		X			
	Código de la masa de agua		X		X			
	Confederación hidrográfica		X		X			
	Presiones en la captación	X					A aportar por la administración hidráulica junto con la evaluación de riesgos	
	Puntos de muestreo	X					A aportar por la administración hidráulica junto con la evaluación de riesgos	
	Medidas de protección	X			X		A aportar por la administración hidráulica junto con la evaluación de riesgos	
	Se incluye esta información para cada origen	X			X			
2.3	CAPTACIÓN							
	Denominación	X			X		Coincidir con SINAC y base datos propia Administración	
	Esquema	X			X			

		INCLUYE		CORRECTO		NOTAS	ACLARACIONES	JUSTIFICACIÓN
		SI	NO	SI	NO			
	Tipo de captación	X			X		Manantial, pozo, embalse/canal, agua de río, origen marítimo, agua de lluvia	Anexo VII. Parte C. Información general. Si no figura en el PA debe figurar en el PSA.
	Volumen de agua captada (lm³/año)	X			X			
	Operador						En caso de que no sea el mismo para toda la zona de abastecimiento	
	Concesión de la CH	X			X		Si no tiene concesión, instar a la subsanación, pero no implica de manera automática la no aprobación del plan.	
	Ubicación	X			X		Dirección y coordenadas UTM	
	Puntos de muestreo	X			X		Incluir coordenadas UTM. Se podrá requerir cambio localización puntos muestreo o aumentar su número si no responden a la representatividad necesaria	
	Fechas de construcción		X		X			
	Fechas de remodelación, en su caso		X		X		Como por ejemplo: perímetro de protección, personal de seguridad, puerta controlada, sistema de alarma, vallado perimetral...	
	Medidas de protección	X			X		Habitual, alternativo, fuera de uso	
	Uso		X		X			
	Código SINAC	X			X			Anexo VI. Parte C. Información general. Si no figura en el PA debe figurar en el PSA.
	Se ubica en zona vulnerable a nitratos		X		X			
	Puntos próximos de contaminación	X			X			
	Destino habitual del agua				X		Denominación y código SINAC	
	Destino excepcional del agua		X				Denominación y código SINAC	
	Parámetros controlados de manera específica, si los hay		X					
	Se incluye esta información para cada captación	X			X		Si procede	
2.4	CONDUCCIÓN							
	Denominación	X			X		Denominación y código SINAC	
	Procedencia del agua	X			X		Denominación y código SINAC	Anexo VII. Parte C. Información general. Si no figura en el PA debe figurar en el PSA.
	Destino del agua	X			X			
	Esquema	X			X			
	Longitud (Km)	X			X			
	Tipo de conducción	X			X		Abierta, cerrada a presión, cerrada por gravedad	
	Presiones en la conducción	X			X		posibles puntos de contaminación, por ej, si la conducción es abierta	
	Operador	X			X		En caso de que no sea el mismo para toda la zona de abastecimiento	
	Ubicación	X			X		Si procede, puntos de acceso y localización arquetas	
	Puntos de muestreo						Si coincide con el PE, se reflejará en el apartado 2.10. Se podrá requerir cambio localización puntos muestreo o aumentar su número si no responden a la representatividad necesaria	
	Fechas de construcción	X			X			
	Fechas de remodelación, en su caso		X					Anexo VII. Parte C. Información general. Si no figura en el PA debe figurar en el PSA.
	Medidas de protección		X				si la conducción es abierta	
	Se incluye esta información para cada conducción		X					
	Material de la conducción		X		X			
2.5	ETAP							
	Denominación	X			X		Coincidir con SINAC y base datos propia Administración	
	Procedencia del agua	X			X		Denominación y código SINAC	
	Destino del agua	X			X		Denominación y código SINAC	
	Esquema	X			X		Por orden dentro ETAP de todos los PUT	
	Procesos Unitarios de Tratamiento (PUT)						Desarenado, desbaste, preoxidación, aireación-stripping, coagulación/floculación, decantación, flotación, filtración con lecho filtrante, filtración con membrana, ozonización, resinos de intercambio iónico, electrodiálisis reversible, adsorción, corrección pH, desinfección, remineralización, reclaración, otros tratamientos (nombrar), microfiltración...	
	Volumen de agua tratada (m³/día)	X			X			Anexo VII. Parte C. Información general. Si no figura en el PA debe figurar en el PSA.
	Capacidad máxima de tratamiento							
	Sustancias químicas utilizadas en la potabilización	X			X		Incluir información más detallada en el punto 7	
	Documentación sobre cumplimiento del artículo 43. Sustancias y medios filtrantes para el tratamiento de potabilización	X			X		Incluir información más detallada en el punto 7	
	Operador	X			X		En caso de que no sea el mismo para toda la zona de abastecimiento	
	Ubicación	X			X		Dirección y coordenadas UTM	

		INCLUYE		CORRECTO		NOTAS	ACLARACIONES	JUSTIFICACIÓN
		SI	NO	SI	NO			
	Puntos de muestreo	X			X		Incluir coordenadas UTM. Se podrá requerir cambio localización puntos muestreo o aumentar su número si no responden a la representatividad necesaria	
	Fechas de construcción							
	Fechas de remodelación, en su caso							
	Medidas de protección						Perímetro de protección, personal de seguridad, puerta controlada, sistema de alarma, vallado perimetral. ...	
	Se incluye esta información para cada ETAP		X			NO PARA FILTROS DE CARBONO SALIDA POZOS		
	Materiales en contacto con el agua de consumo	X			X			
	Código SINAC	X			X			
2.6	TITO EN DEPÓSITO O RED DE DISTRIBUCIÓN U OTRA INFRAESTRUCTURA							
	Denominación	X			X		Coincidir con SINAC y base datos propia Administración	
	Procedencia del agua	X			X		Denominación y código SINAC	
	Destino del agua	X			X		Se debe indicar la infraestructura y el punto donde se realiza el tratamiento (entrada, salida, ...)	
	Infraestructura en la que se realiza	X			X			
	Esquema	X			X		Si hay filtración se indicarán sus características (nº filtros, tipo, ...)	Anexo VII. Parte C. Información general. Si no figura en el PA debe figurar en el PSA.
	Procesos Unitarios de Tratamiento	X			X			
	Volumen de agua tratada (m³/día)	X			X			
	Sustancias químicas utilizadas en el tratamiento	X			X		Incluir información más detallada en el punto 7	
	Operador	X			X		En caso de que no sea el mismo para toda la zona de abastecimiento	
	Ubicación	X			X			
2.7	Se incluye esta información para cada tratamiento							
	DEPÓSITOS DE AGUA DE CONSUMO							
	Denominación	X			X		Coincidir con SINAC y base datos propia Administración	
	Esquema	X			X			
	Tipo de depósito	X			X		Se incluirá tanto si elevado, enterrado... como si de cabecera, regulación, cola...	
	Volumen de agua almacenada (m³)	X			X			
	Material de revestimiento	X			X			
	Fecha de la última limpieza	X			X			
	Operador	X			X		En caso de que no sea el mismo para toda la zona de abastecimiento	
	Ubicación	X			X		Dirección y coordenadas UTM	Anexo VII. Parte C. Información general. Si no figura en el PA debe figurar en el PSA.
	Puntos de muestreo							
	Fechas de construcción	X			X		Incluir coordenadas UTM. Se podrá requerir cambio localización puntos muestreo o aumentar su número si no responden a la representatividad necesaria	
	Fechas de remodelación, en su caso		X		X			
	Medidas de protección						Por ejemplo: perímetro de protección, personal de seguridad, puerta controlada, sistema de alarma, vallado perimetral...	
	Código SINAC	X			X			
	Procedencia del agua	X			X		Denominación y código SINAC. Indicar en cada caso si habitual o excepcional	
	Destino del agua						Denominación y código SINAC. Indicar en cada caso si habitual o excepcional	
	Características depósito						Wp vasos, sistema de purga y vaciado (desagües, rebosadero), sistema de ventilación, existencia de recirculación	
	Tiempo medio aproximado de permanencia de agua en el depósito	X			X			
	Material de construcción	X			X			
	Material de valvulería	X			X			
	Detalles de señalización	X			X			
	Se incluye esta información para cada depósito	X			X			Anexo VI. Parte C. Información general. Si no figura en el PA debe figurar en el PSA.
2.8	RED DE DISTRIBUCIÓN							
	Denominación	X			X		Coincidir con SINAC y base datos propia Administración	
	Procedencia del agua	X			X		Denominación y código SINAC. Indicar en cada caso si habitual o excepcional	
	Esquema o plano	X			X			
	Tipo de red	X			X		Mollada, ramificada, mixta	
	Volumen de agua distribuida (m³/día)	X			X			

	INCLUYE		CORRECTO		NOTAS	ACLARACIONES	JUSTIFICACIÓN
	SI	NO	No aplica	SI	NO		
Composición de las tuberías	X			X		Materiales red, revestimiento, juntas y acometidas	Anexo VII. Parte C. Información general. Si no figura en el PA debe figurar en el PSA.
Km de tubería instalados por tipo de material		X					
Operador	X			X		En caso de que no sea el mismo para toda la zona de abastecimiento	
Ubicación	X			X		Dirección	
Puntos de muestreo						Incluir coordenadas UTM. Se podrá requerir cambio localización puntos muestreo o aumentar su número si no responden a la representatividad necesaria	
Fechas de construcción	X	X		X			
Fechas de remodelación, en su caso		X			X		
Medidas de protección		X			X		
Localidades suministradas	X			X			
Código SINAC	X			X		Indicar en cada caso si habitual o excepcional	
Destino del agua	X			X		Si procede: si hay depósito de cola, si aporta a cisternas, si da a punto de entrega...	
Gierre por sectores (sectorización)				X		Señalar en el esquema o plano, descripción, coordenadas UTM. Se refiere a la presencia de válvulas para aislar sectores en caso de necesidad.	
Puntos de purga	X	X			X	Señalar en el esquema o plano, descripción, coordenadas UTM	
Dotación por habitante y día (L/hab/día)		X			X		
Habitantes suministrados	X			X			
Detalles de tratamiento		X			X		
Relación de fuentes públicas que se suministran		X			X	Si procede. Se indicará las coordenadas UTM	
2.9 CISTERNAS		X	X	X		Si procede	
Procedencia del agua							
Esquema							
Tipo de cisterna						Camión cisterna, barco cisterna, depósito móvil	
Volumen de agua transportada (m³)							
Material de revestimiento							
Operador						Se podrá requerir cambio localización puntos muestreo o aumentar su número si no responden a la representatividad necesaria	Anexo VII. Parte C. Información general. Si no figura en el PA debe figurar en el PSA.
Puntos de muestreo							
Fechas de construcción							
Fechas de remodelación, en su caso							
Medidas de protección							
Se incluye esta información para cada cisterna							
Detalle de señalización							
Identificación cisterna						Si sistema se acopla a una sola cabeza tractora, será suficiente el número de matrícula. En caso de poder acoplarse a diferentes cabezas tractoras, se deberá señalar la identificación de la cisterna así como la matrícula de las diferentes cabezas a las que se pueda acoplar.	
						Si es así, ver si tiene el informe correspondiente. En caso negativo se le requerirá, pero esta circunstancia no implica por sí misma la no aprobación del PSA.	
Se emplea durante más de 4 meses/año						Se considera autorizada si está dada de alta en SINAC	
Código SINAC						Accidente, inundación, mala calidad del agua, rotura de red, ratriario, sequía, otro	
Motivo de uso							
2.10 PUNTOS DE ENTREGA				X		Dirección y coordenadas UTM	D 58/2006
Ubicación	X						
Volumen entregado (m³)							
Detalles de protección							
Procedencia del agua (infraestructura)	X			X			
Destino del agua (infraestructura)	X			X			
Puntos de muestreo						Dirección y coordenadas UTM. La autoridad sanitaria podrá requerir el cambio de la localización de los puntos de muestreo o aumentar su número si no responden a la representatividad necesaria.	
Operadores implicados			X	X		Operador que entrega y operador que recibe	
SUMINISTRO ALTERNATIVO							
Suministro alternativo en caso de emergencia, alternativo o excepcional		X				Procedimiento de actuación en estos casos, con planificación de medidas para garantizar la continuidad en el suministro de agua.	Art. 14 RD 3/2023

		INCLUYE		CORRECTO		NOTAS	ACLARACIONES	JUSTIFICACIÓN
		SÍ	NO	SÍ	NO			
3	PROGRAMA DE MUESTREO						Comprobar que se incluyen los distintos tipos de análisis normativos, con los parámetros y frecuencias oportunas	Art. 14 RD 3/2023
	Cronograma de muestreo	X			X		Distribución uniforme y representativa. Se podrá requerir cambio localización puntos muestreo o aumentar su número si no responden a la representatividad necesaria.	
	Información sobre la toma de muestras						Señalar para cada tipo de control si la toma de muestras se realiza por personal propio o del laboratorio, así como si se analizan in situ, en línea o en el laboratorio. A partir de 2030 se debe comprobar que la toma de muestras está acreditada.	
3.1	Control de rutina							
	parámetros	X			X		color, olor, sabor, turbidez, pH, (CLR)	
	frecuencia y nº correcto				X		semanal	
	puntos muestreo	X			X		red, grifo y grifo buque	
3.2	Control operacional							
	parámetros adecuados	X			X		Turbidez: tras limpieza red/deposito Clostridium perfringens; tras desinfección: pH, clr - En la toma de captación: coliformos somáticos, (microcistina LR (clorofila a), plaguicidas autorizados).	
	frecuencia y nº	X			X		Anexo II: Cl y pH: tabla 11 19 parte- Turbidez: tabla 11 2º parte- V agua tratada- V depósito	
	puntos muestreo	X			X		ETAP: depósito donde se desinfecte red o buque. Toma de captación (se asmeja zona agrícola a zona vulnerable nitratos de D 86/2018 y D 81/22)	
3.3	Caracterización del agua							
	parámetros	X			X		dureza, calcio, magnesio, potasio	
	frecuencia y nº	X			X		Anexo II: al menos 1 vez por semestre	
	puntos muestreo	X			X		red	
3.4	Control en grifo							
	parámetros	X			X		E coli. Recuento colonias a 22 ºC, color, turbidez, pH, conductividad, CLR, Pb; si cloraminación (ccr, nitritos, amonio); tuberías metálicas (Cu, Cr total, Ni, Fe); plástico/PVC (cloruro vinilo, bisfenol A); edificios prioritarios (Legionella); hospitales/centros sanitarios (P aeruginosa en UCA, Tª AFCH y ACS)	
	frecuencia y nº	X			X		Anexo II	
	puntos muestreo	X			X		grifo	
3.5	Control en buque			X	X		Si procede	
	parámetros						E coli, Legionella spp, Pb, Fe, Cu, Cr total, cloruro de vinilo, bisfenol A; si desalinización: boro	
	frecuencia y nº						Anexo II	
	puntos muestreo						grifo	
3.6	Control de radiactividad							
	parámetros	X			X		Actividad alfa total + b resto: Radón si agua subterránea; Tritio si aguas arriba central nuclear + superficial; DI	
	frecuencia y nº	X			X		Tabla 8 del Anexo 2	
	puntos muestreo	X			X		Toma de captación; Salida ETAP/Depósito cabecera --> salida Dep. Reg --> Red	
3.7	Análisis de control							
	parámetros	X			X		E coli. Enterococo intestinal, bacterias coliformes, recuento colonias 22 ºC, conductividad + rutina + (CLR, clorito, clorato, THM, ácido haloacético, nitritos, CCR, amonio, aluminio, hierro, Clostridium perfringens a la salida ETAP/dep cab)	
	frecuencia y nº	X			X		Anexo II	
	puntos muestreo	X			X		Salida ETAP/Depósito cabecera; Dep regulación/distribución; Red; Salida cisterna	
	si hay punto de entrega, se incluye control si no hay depósito posterior						En caso de coincidencia de PE con depósito el control se realiza a la salida de depósito.	
3.8	Análisis completo							
	parámetros	X			X		Al: A,B,C; ZA tipo 1, 2,3 + oxidabilidad; ZA 4,5,6 + COT; embalse/lago: microcistina; Fluoranteno (opcional)	
	frecuencia y nº	X			X		Anexo II	

		INCLUYE		CORRECTO		NOTAS	ACLARACIONES	JUSTIFICACIÓN
		SI	NO	SI	NO			
3.9	puntos muestreo	X		X			Salida ETAP/Depósito cabecera; Dep. regulación; Red	
	Parámetros							
	frecuencia y nº		X		X		17B Estradiol, Nalifedol, Aitromicina, Diclofenaco	
	puntos muestreo		X		X		1 vez al cuatrimestre (2A 4, 5 y 6); 1 vez/año el resto (2 y 3). Salida del tratamiento	
3.10	Control de desinfectante							
	parámetros adecuados	X		X			claro	
	frecuencia y nº	X		X			diario	
	puntos muestreo	X		X			red	
	se indica la frecuencia de envío a la autoridad sanitaria		X		X		semanal	
	se hace referencia al modelo de remisión semanal a la autoridad sanitaria		X		X			
3.11	Análisis por zona vulnerable a nitratos (zona agrícola)						nitratos y plaguicidas (listado web)	Normativa autonómica
	parámetros	X		X				
	frecuencia y nº						nitratos: semestral ; plaguicidas (incluye autorizados y no autorizados); anual. Este análisis con todos los plaguicidas se restará de los que se tienen que realizar por el control operacional	
	puntos muestreo	X		X			captaciones	
3.12	Análisis en plantas de desmineralización (fuentes)		X		X		si las hay conectadas a la red; Normativa autonómica	
							E.coli, Enterococo intestinal, bacterias coliformes, recuento colonias 22 °C, Clostridium perfringens, color, olor, sabor, pH, conductividad + CLR. Si supera en último completo, clorito, clorato o THM o ácido haloacético, si claraminación: nitratos, CCR, amonio; Si procede: aluminio, hierro. Para garantizar niveles mineralización recomendados: índice Langlier	
	parámetros						trimestral	
	frecuencia y nº						salida planta	
4	puntos muestreo							
	Gestión y comunicación de incidencias							
	Procedimiento de gestión de incidencias, que incluya:	X		X			Descripción y medidas a adaptar	Art.14 RD 3/2023
	incidencia tipo AB	X		X			Descripción y medidas a adaptar	artículo 23 + artículo 24
	incidencia tipo C	X		X			Descripción y medidas a adaptar	artículo 27
	incidencia tipo E	X		X			Descripción y medidas a adaptar	artículo 27 + AV
	incidencia tipo O	X		X			Descripción y medidas a adaptar	artículo 26
	incidencia tipo F	X		X			Descripción y medidas a adaptar	artículo 27
	incidencia tipo S	X		X			Descripción y medidas a adaptar	artículo 27
	incidencia tipo X	X		X			Descripción y medidas a adaptar	anexo VI
	incidencia radiactividad	X		X				
	registro de incidencias	X		X				
	Procedimiento de notificación de incumplimientos e información a los usuarios	X		X			A la autoridad sanitaria y a la población. Entre los aspectos que deben figurar en el procedimiento se incluyen: identificación del responsable de la comunicación, la comunicación desde el laboratorio, así como la relación de teléfonos, mails y personas contacto	Art.14 RD 3/2023
5	Programa de mantenimiento y limpieza de las instalaciones						El programa de mantenimiento se valorará en base al conocimiento del abastecimiento. La información debe ser completa y las frecuencias adecuadas.	Art.14 RD 3/2023
	mantenimiento de captaciones	X		X			acciones y frecuencia	
	mantenimiento de ETAPs y plantas de ósmosis	X		X			acciones, medición de parámetros y frecuencia	
	mantenimiento de depósitos	X		X			acciones, medición de parámetros y frecuencia o situaciones excepcionales, frecuencia de L+D y calendario previsto	
	mantenimiento de redes	X		X			acciones, medición de parámetros y frecuencia o situaciones excepcionales	
	mantenimiento de puntos de entrega	X		X			acciones, medición de parámetros y frecuencia o situaciones excepcionales	

		INCLUYE			CORRECTO		NOTAS	ACLARACIONES	JUSTIFICACIÓN
		SÍ	NO	No aplica	SÍ	NO			
	mantenimiento en situaciones excepcionales	X			X			desviación de parámetros, paradas prolongadas, alta turbidez del agua, cambios organolépticos, reparaciones, nuevas infraestructuras, resultados analíticos anómalos, deficiencias detectadas por los servicios de control.... o epigrafe de consulta	
	registro de mantenimiento de las infraestructuras	X			X			o indica epigrafe de consulta o contenido mínimo	
	registro de revisión e incidencias	X			X			modelo y frecuencia o epigrafe de consulta	
	mantenimiento de equipos de medida	X			X			Relación de equipos, calibración y verificación según especificaciones técnicas. Acciones y frecuencia. Calendario de mantenimiento. Proveedores.	
	registro mantenimiento equipos		X			X		acciones y frecuencia	
	programa de limpieza de las instalaciones	X				X		requisitos productos químicos (R# 1907/2006 + R# 528/2012)+ procedimiento o epigrafe de consulta ante reparaciones, averías, puesta en funcionamiento....	
	protocolo de limpieza y desinfección	X				X		o indica epigrafe de consulta (infraestructura afectada, empresa, fecha, procedimiento, resultados de cloro libre, productos utilizados, dosis y tiempo de actuación, reparaciones en su caso, etc) o contenido mínimo	
	modelo de L+D de depósitos / redes	X						olor, sabor, color, turbidez, pH, conductividad, amonio, F. coli, coliformes, cloro libre, cloro combinado, trihalometanos, Cl. perfringens y, si procede, metales (cromo, cobre, níquel, hierro y/o plomo)	
	análisis posterior a la LD	X				X		requiere formación	
	personal responsable de limpieza y desinfección		X					No confundir con la evaluación de fugas estructurales del anexo 2 del PSA. Descripción del proceso de detección de fugas y el mantenimiento correctivo en la red de distribución.	Art.14 RD 3/2023
6	Programa de detección y medidas ante fugas estructurales en red	X			X				
7	Proveedores de productos para potabilización y limpieza de instalaciones u otros	X			X				Art.14 RD 3/2023
	Listado de proveedores		X					Empresa, CIF, dirección, teléfono y correo electrónico contacto. Se incluirán productos para la potabilización y para la limpieza y desinfección, entre otros.	
	Listado de sustancias utilizadas		X					Deben emplearse productos adecuados para la potabilización y limpieza de las instalaciones. Debe permitir realizar la trazabilidad de los productos utilizados (albarán de entrega con lote y fecha de caducidad para biocidas).	
	Ficha de datos de seguridad	X			X				
	Ficha Técnica	X			X				

En negrita, la información que se considera imprescindible que debe contener el PA

Normal: información que es recomendable que aparezca y en caso de incluirse deberá comprobarse que es correcta.



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria de Sanitat

Direcció General de Salut Pública
Centre de Salut Pública d'Alzira

C/ Pau, s/n. - 46600 ALZIRA
Tel.: 96 246 96 15 - Fax: 96 246 96 16
www.sp.san.gva.es/cspalzira

ACTA Nº 34791

En Alzira siendo las 16 horas del día 16 de septiembre de 20 25
A sent les hores del dia de

el Agente de Control Oficial que suscribe SP-CFAR_062 / SP-CSD_096
l'Agent de Control Oficial que subscriu

Se persona en el establecimiento dedicado a zona de abastecimiento Alzira 4 - San Bernat
es persona a l'establiment dedicat a

con Nº RGSA/Nº Autorización
amb Nº RGSA/Nº Autorització

sitio en C/PI
situat al C/PI

de la población de Alzira
de la població de

provincia de Valencia
província de

propiedad de Aguas de Valencia, S.A
propietat de

con D.N.I./C.I.F. A46000477
amb D.N.I./C.I.F.

y en presencia de Minerva Calatayud
i en presència de

con D.N.I./C.I.F. 20434488T
amb D.N.I./C.I.F.

en su condición de técnico
en su condició de

Motivo de la visita: Inspección programada y toma de muestras
Motiu de la visita:

Como consecuencia del control oficial efectuado se ponen de manifiesto los siguiente hechos:
Com a conseqüència del control oficial efectuat es posen de manifest els següents fets:

Se procede a realizar visita de inspección de las infraestructuras de la zona de abastecimiento (Z.A) Alzira 4 - San Bernat. Actualmente el agua procede 100% de la ZA de Alzira - 1: 72% ETAP de la Ribera y 28% captaciones de Alzira - 1. La ZA Alzira 1 consta de 4 pozos, 1 planta de filtros de carbono y sistema de cloración. El agua de la ETAP Ribera se entrega en el "depósito nuevo ETAP" y se mezcla en el "depósito L'Hort de l'anglés". Pasa a "depósito 1 o bajo de San Bernat" y al "depósito 2 o alto San Bernat". Esta ZA coge el agua de Alzira 1 porque el pozo San Bernat de Alzira 4, desde hace 4 años no se pone en marcha por elevados niveles de nitrato y plaguicidas. El 18/1/2024, la dirección de CSP Alzira mantuvo una reunión con el ayuntamiento de Alzira para que se presentara el pozo San Bernat y hasta el momento actual no se ha recibido respuesta. Este pozo tiene dañada la parte eléctrica

sigue en 1/1

Y, en testimonio de lo actuado, se levanta la presente acta por TRIPLICADO en presencia del interesado que la firma junto al funcionario actuante
I, com a testimoni de l'actuació, se estén la present acta per TRIPLICAT en presència de l'interessat que la signa junt al funcionari actuant.

Por la empresa / Per l'empresa

El agente de control oficial / L'agente de control oficial

SP-CFAR_062 / SP-CSD_096

ES CONTINUACIÓN DEL ACTA / FORMULARIO Nº
ÉS CONTINUACIÓ DE L'ACTA / FORMULARI Nº 34791
(TACHAR LO QUE NO PROCEDA / RATLLAR EL QUE NO CORRESPONGA)

HOJA 1 **DE** 1
FULL 1 **DE** 1

El volumen de agua suministrado en el año 2024 fue $841 \text{ m}^3/\text{día}$.

Se procede a la toma de muestras para análisis completo en abastecimiento en "fuente El Respirall" con valores CLR 0'62 y temperatura 24'3

Se actualizará el programa SINAC.

Se revisa la encuesta de infraestructuras y no ha habido cambio.

Se revisan los depósitos:

- Bajo San Bernat: se cambiarán mosquiteras. Se mide el CLR 0'73, marcando en el clorador 0'89. Por tanto se revisará la calibración de la sonda.

- Alto San Bernat, se mide CLR 0'66 ppm. Se observa que en la parte trasera del depósito hay matorrales.

Se emitirá informe técnico-sanitario

Y, en testimonio de lo actuado, se levanta el presente documento por TRIPLICADO en presencia del interesado que lo firma junto con el funcionario actuante.
I, com a testimoni de l'actuació, s'estén aquest document per triplicat en presència de l'interessat que el signa junt al funcionari actuant.

Por la empresa / Per l'empresa



El agente de control oficial / L'agent de control oficial

SP-CFAR-062 / SP-CSD-096




**GENERALITAT
VALENCIANA**CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA**DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA** Avda. de Catalunya, 21
Laboratorio de Salud Pública de Valencia 46020 Valencia
Tel. 96 192 59 28
Fax 96 192 57 04**INFORME DE ANÁLISIS**

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano		Tipo de análisis: Completo
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera		Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE(*):		
Fecha de muestreo: 16/09/2025		
Nº acta: 446842		
Tipo de infraestructura: Abastecimiento		
Punto de toma: FUENTE EL RESPIRALL		
Zona de abastecimiento: ALZIRA 4 - SANT BERNAT		
Procedencia:		
Localidad: ALZIRA		

ANÁLISIS SOLICITADO: Fisico-químicoFecha de finalización: **06/10/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Francisco Moragues
Ribes**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Alcalinidad total (mg HCO ₃ /l)	229	32		20		PEE/LSPV/054 VOLUMETRIA	17/09/2025
Aluminio (µg Al/l)	55	19		20	< 200	PEE/LSPV/134 ICP-MS	18/09/2025
Amonio (mg NH ₄ /l)	<0,05			0,05	< 0,50	PEE/LSPV/180 ESPECTROFOTOMETRIA	17/09/2025
Antimonio (µg Sb/l)	<1,0			1,0	< 10	PEE/LSPV/134 ICP-MS	18/09/2025
Arsénico (µg As/l)	<1,0			1,0	< 10	PEE/LSPV/134 ICP-MS	18/09/2025
Boro (mg B/l)	<0,10			0,10	< 1,5	PEE/LSPV/134 ICP-MS	18/09/2025
Cadmio (µg Cd/l)	<0,5			0,5	< 5,0	PEE/LSPV/134 ICP-MS	18/09/2025
Calcio (mg Ca/l)	# 109	16		20	< 100	PEE/LSPV/052 VOLUMETRIA	17/09/2025
Cianuros totales (µg CN/l)	<5			5	< 50	PEE/LSPV/060 ESPECTROFOTOMETRIA	22/09/2025
Cloro libre residual (mg Cl ₂ /l)	0,65	0,10		0,20	< 1,0	PEE/LSPV/178 SPECTOFOTOMETRIA UV-V	16/09/2025

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.
Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.




**GENERALITAT
VALENCIANA**CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA**DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA** Avda. de Catalunya, 21
Laboratorio de Salud Pública de Valencia 46020 Valencia
Tel. 96 192 59 28
Fax 96 192 57 04**INFORME DE ANÁLISIS**

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano		Tipo de análisis: Completo
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera	Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA	
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE("):		
Fecha de muestreo:	16/09/2025	
Nº acta:	446842	
Tipo de infraestructura:	Abastecimiento	
Punto de toma:	FUENTE EL RESPIRALL	
Zona de abastecimiento:	ALZIRA 4 - SANT BERNAT	
Procedencia:		
Localidad:	ALZIRA	

ANÁLISIS SOLICITADO: Físico-químicoFecha de finalización: **06/10/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Francisco Moragues
Ribes**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Cloro residual total (mg Cl2/l)	0,66	0,08		0,20		PEE/LSPV/178 SPECTOFOTOMETRIA UV-V	16/09/2025
Cobre (mg Cu/l)	<0,008			0,008	< 2,0	PEE/LSPV/134 ICP-MS	18/09/2025
(*) Color (mg/l Pt-Co)	<5,0			5,0	< 15	PEE/LSPV/050 COLORIMETRIA	17/09/2025
Conductividad a 20°C (µS/cm)	895	54		225	< 2500	PEE/LSPV/002 CONDUCTIMETRIA	17/09/2025
Cromo (µg Cr/l)	<2,0			2,0	< 50	PEE/LSPV/134 ICP-MS	18/09/2025
Dureza total (mg de Ca CO3/l)	422	51		30	< 500	PEE/LSPV/052 VOLUMETRIA	17/09/2025
Hierro (µg Fe/l)	<25			25	< 200	PEE/LSPV/235 ESPECTROFOTOMETRIA	19/09/2025
(*) Indice de Langelier	# 0,81	0,12			> -0,5 y < 0,5	PEE/LSPV/327 CALCULADO	17/09/2025
Magnesio (mg Mg/l)	# 36	7		6	< 30	PEE/LSPV/052 VOLUMETRIA	17/09/2025
Manganeso (µg Mn/l)	<2,0			2,0	< 50	PEE/LSPV/134 ICP-MS	18/09/2025

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.
Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.



**GENERALITAT
VALENCIANA**CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA**DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA** Avda. de Catalunya, 21
Laboratorio de Salud Pública de Valencia 46020 Valencia
Tel. 96 192 59 28
Fax 96 192 57 04**INFORME DE ANÁLISIS**

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano		Tipo de análisis: Completo
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera		Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE("):		
Fecha de muestreo: 16/09/2025		
Nº acta: 446842		
Tipo de infraestructura: Abastecimiento		
Punto de toma: FUENTE EL RESPIRALL		
Zona de abastecimiento: ALZIRA 4 - SANT BERNAT		
Procedencia:		
Localidad: ALZIRA		


ANÁLISIS SOLICITADO: Físico-químicoFecha de finalización: **06/10/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Francisco Moragues
Ribes**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Mercurio (µg Hg/l)	<0,10			0,10	< 1	PEE/LSPV/107 FLUORESCENCIA ATOMICA	16/09/2025
Níquel (µg Ni/l)	<2,0			2,0	< 20	PEE/LSPV/134 ICP-MS	18/09/2025
Nitritos (mg NO2/l)	<0,05			0,05	< 0,5	PEE/LSPV/179 ESPECTROFOTOMETRIA	17/09/2025
Oxidabilidad (mg O2/l)	<0,5			0,5	< 5,0	PEE/LSPV/055 VOLUMETRIA	18/09/2025
pH	7,91	0,16			> 6,5 y < 9,5	PEE/LSPV/005 POTENCIOMETRIA	17/09/2025
Plomo (µg Pb/l)	<1,0			1,0	< 10	PEE/LSPV/134 ICP-MS	18/09/2025
Potasio (mg K/l)	2,4	0,4		0,5	< 10	PEE/LSPV/116 EAA	18/09/2025
Selenio (µg Se/l)	1,3	0,3		1,0	< 20	PEE/LSPV/134 ICP-MS	18/09/2025
Sodio (mg Na/l)	44	5		10	< 200	PEE/LSPV/115 EAAE	18/09/2025
(*) Temperatura (°C)	24,3					PEE/LSPV/327 CALCULADO	17/09/2025

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.



**GENERALITAT
VALENCIANA**
CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA**DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA** Avda. de Catalunya, 21
Laboratorio de Salud Pública de Valencia 46020 Valencia
Tel. 96 192 59 28
Fax 96 192 57 04**INFORME DE ANÁLISIS**

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano		Tipo de análisis: Completo
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera		Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE(*):		
Fecha de muestreo: 16/09/2025		
Nº acta: 446842		
Tipo de infraestructura: Abastecimiento		
Punto de toma: FUENTE EL RESPIRALL		
Zona de abastecimiento: ALZIRA 4 - SANT BERNAT		
Procedencia:		
Localidad: ALZIRA		


ANÁLISIS SOLICITADO: Fisico-químicoFecha de finalización: **06/10/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Francisco Moragues
Ribes**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Turbidez (U.N.F.)	0,34	0,13		0,20	< 4,0	PEE/LSPV/051 TURBIDIMETRIA	18/09/2025
Uranio (µg U/l)	<2,0			2,0	< 30	PEE/LSPV/134 ICP-MS	18/09/2025

ANÁLISIS SOLICITADO: Fisico-químicoFecha de finalización: **27/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Susana Pellicer Alonso**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Bromato (µg/l)	<2,5			2,5	< 10	PEE/LSPV/097 CROMATOGRAFÍA IÓNICA	16/09/2025
Bromuros (mg/l)	<0,10			0,10		PEE/LSPV/097 CROMATOGRAFÍA IÓNICA	16/09/2025
Cloratos (mg/l)	0,05	0,02		0,04	< 0,70	PEE/LSPV/097 CROMATOGRAFÍA IÓNICA	16/09/2025
Cloritos (mg/l)	<0,04			0,04	< 0,70	PEE/LSPV/097 CROMATOGRAFÍA IÓNICA	16/09/2025
Cloruros (mg Cl/l)	77	18		10	< 250	PEE/LSPV/097 CROMATOGRAFÍA IÓNICA	16/09/2025

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.
Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.



**GENERALITAT
VALENCIANA**
CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA**DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA** Avda. de Catalunya, 21
Laboratorio de Salud Pública de Valencia 46020 Valencia
Tel. 96 192 59 28
Fax 96 192 57 04**INFORME DE ANÁLISIS**

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano		Tipo de análisis: Completo
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera	Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA	
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE(*):		
Fecha de muestreo: 16/09/2025		
Nº acta: 446842		
Tipo de infraestructura: Abastecimiento		
Punto de toma: FUENTE EL RESPIRALL		
Zona de abastecimiento: ALZIRA 4 - SANT BERNAT		
Procedencia:		
Localidad: ALZIRA		


ANÁLISIS SOLICITADO: Fisico-químicoFecha de finalización: **27/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Susana Pellicer Alonso**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Fluoruros (mg F/l)	0,20	0,05		0,1	< 1,5	PEE/LSPV/097 CROMATOGRAFÍA IÓNICA	16/09/2025
Nitratos (mg NO3/l)	23	5		5	< 50	PEE/LSPV/097 CROMATOGRAFÍA IÓNICA	16/09/2025
Sulfatos (mg SO4/l)	205	27		10	< 250	PEE/LSPV/097 CROMATOGRAFÍA IÓNICA	16/09/2025

ANÁLISIS SOLICITADO: Fisico-químicoFecha de finalización: **23/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Francisco Moragues Ribes**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
1,2 - Dicloroetano (µg/l)	<0,5			0,5	< 3,0	PEE/LSPV/099 GC-MS	17/09/2025
Benceno (µg/l)	<0,3			0,3	< 1,0	PEE/LSPV/099 GC-MS	17/09/2025
Bromoformo (µg/l)	11	2		5		PEE/LSPV/099 GC-MS	17/09/2025
Cloroformo (µg/l)	9	3		5		PEE/LSPV/099 GC-MS	17/09/2025

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.
Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.



**GENERALITAT
VALENCIANA**
CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA**DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA** Avda. de Catalunya, 21
Laboratorio de Salud Pública de Valencia 46020 Valencia
Tel. 96 192 59 28
Fax 96 192 57 04**INFORME DE ANÁLISIS**

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano		Tipo de análisis: Completo
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera	Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA	
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE(*):		
Fecha de muestreo: 16/09/2025		
Nº acta: 446842		
Tipo de infraestructura: Abastecimiento		
Punto de toma: FUENTE EL RESPIRALL		
Zona de abastecimiento: ALZIRA 4 - SANT BERNAT		
Procedencia:		
Localidad: ALZIRA		


ANÁLISIS SOLICITADO: Fisico-químicoFecha de finalización: **23/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Francisco Moragues
Ribes**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Dibromoclorometano (µg/l)	24	5		5		PEE/LSPV/099 GC-MS	17/09/2025
Diclorobromometano (µg/l)	16	3		5		PEE/LSPV/099 GC-MS	17/09/2025
Suma trihalometanos (µg/l)	60			Ver LC individuales	< 100	PEE/LSPV/099 GC-MS	17/09/2025
Tetracloroetano (µg/l)	<2,5			2,5		PEE/LSPV/099 GC-MS	17/09/2025
Tricloroetano (µg/l)	<2,5			2,5		PEE/LSPV/099 GC-MS	17/09/2025
Tricloroetano + Tetracloroetano (µg/l)	Ver parámetros individuales			Ver LC individuales	< 10	PEE/LSPV/099 GC-MS	17/09/2025

ANÁLISIS SOLICITADO: Fisico-químicoFecha de finalización: **22/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Miguel Ángel Cortés
Ibáñez**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
2,4-D (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.
Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.




**GENERALITAT
VALENCIANA**
CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA**DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA** Avda. de Catalunya, 21
Laboratorio de Salud Pública de Valencia 46020 Valencia
Tel. 96 192 59 28
Fax 96 192 57 04**INFORME DE ANÁLISIS**

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano		Tipo de análisis: Completo
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera	Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA	
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE(*):		
Fecha de muestreo: 16/09/2025		
Nº acta: 446842		
Tipo de infraestructura: Abastecimiento		
Punto de toma: FUENTE EL RESPIRALL		
Zona de abastecimiento: ALZIRA 4 - SANT BERNAT		
Procedencia:		
Localidad: ALZIRA		

ANÁLISIS SOLICITADO: Físico-químicoFecha de finalización: **22/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Miguel Ángel Cortés Ibáñez**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Acetamiprid (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Ácido aminometil fosfónico (AMPA) (µg/l)	<0,03			0,03	< 0,1	PEE/LSPV/335 LC-MS/MS	17/09/2025
Alacloro (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Aldrin (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Alfa Endosulfan (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Alfa HCH (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Antraceno (µg/l)	<0,025			0,025		PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Atrazina (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Atrazina desetilo (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Atrazina desisopropil (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.
Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.



**GENERALITAT
VALENCIANA**
 CONSELLERIA DE SANITAT
 UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA Avda. de Catalunya, 21
 Laboratorio de Salud Pública de Valencia 46020 Valencia
 Tel. 96 192 59 28
 Fax 96 192 57 04
INFORME DE ANÁLISIS

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano		Tipo de análisis: Completo
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera		Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE(*):		
Fecha de muestreo: 16/09/2025		
Nº acta: 446842		
Tipo de infraestructura: Abastecimiento		
Punto de toma: FUENTE EL RESPIRALL		
Zona de abastecimiento: ALZIRA 4 - SANT BERNAT		
Procedencia:		
Localidad: ALZIRA		


ANÁLISIS SOLICITADO: Físico-químicoFecha de finalización: **22/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Miguel Ángel Cortés Ibáñez**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Azoxitrobina (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Benalaxil (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Bentazona (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Benzo(a)pireno (µg/l)	<0,0025			0,0025	< 0,01	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	<0,025			0,025		PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Benzo(b)fluoranteno + Benzo(g,h,i)perileno + Benzo(k)fluoranteno + Indeno(1,2,3-cd) pireno (µg/l)	Ver parámetros individuales			Ver LC individuales	< 0,1	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Benzo(g,h,i)perileno (µg/l)	<0,025			0,025		PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	<0,025			0,025		PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Beta Endosulfan (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Boscalida (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.




**GENERALITAT
VALENCIANA**
CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA**DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA** Avda. de Catalunya, 21
Laboratorio de Salud Pública de Valencia 46020 Valencia
Tel. 96 192 59 28
Fax 96 192 57 04**INFORME DE ANÁLISIS**

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano		Tipo de análisis: Completo
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera		Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE(*):		
Fecha de muestreo: 16/09/2025		
Nº acta: 446842		
Tipo de infraestructura: Abastecimiento		
Punto de toma: FUENTE EL RESPIRALL		
Zona de abastecimiento: ALZIRA 4 - SANT BERNAT		
Procedencia:		
Localidad: ALZIRA		

ANÁLISIS SOLICITADO: Físico-químicoFecha de finalización: **22/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Miguel Ángel Cortés
Ibáñez**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Bromacilo (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Carbendazima (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Ciantraniliprol (µg/l)	<0,025			0,025	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Cipermetrina (µg/l) (suma de isómeros)	<0,010			0,010	< 0,1	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Ciproconazol (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Clorantianiliprol (µg/l)	<0,025			0,025	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Clorfenvinfos (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Clorotolurón (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Clorpirifos (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Clorprofam (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.
Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.




INFORME DE ANÁLISIS

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano		Tipo de análisis: Completo
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera		Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE(*):		
Fecha de muestreo: 16/09/2025		
Nº acta: 446842		
Tipo de infraestructura: Abastecimiento		
Punto de toma: FUENTE EL RESPIRALL		
Zona de abastecimiento: ALZIRA 4 - SANT BERNAT		
Procedencia:		
Localidad: ALZIRA		

ANÁLISIS SOLICITADO: Fisico-químicoFecha de finalización: **22/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Miguel Ángel Cortés
Ibáñez**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Cresoxim-metilo (µg/l)	<0,025			0,025	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
DDD p.p' (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
DDE p.p' (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
DDT o.p' (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
DDT p.p' (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Delta HCH (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Diazinon (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Diclorprop (Suma de isómeros) (µg/l)	<0,025			0,025	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Dieldrin (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Dimetoato (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.
Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.



INFORME DE ANÁLISIS

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano		Tipo de análisis: Completo
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera	Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA	
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE("):		
Fecha de muestreo: 16/09/2025		
Nº acta: 446842		
Tipo de infraestructura: Abastecimiento		
Punto de toma: FUENTE EL RESPIRALL		
Zona de abastecimiento: ALZIRA 4 - SANT BERNAT		
Procedencia:		
Localidad: ALZIRA		


ANÁLISIS SOLICITADO: Fisico-químicoFecha de finalización: **22/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Miguel Ángel Cortés
Ibáñez**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Dimetomorf (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Diurón (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Endrin (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Etoprofos (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Fenhexamida (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Fenitrotrion (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Fenpirazamina (µg/l)	<0,025			0,025	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Fipronil (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Flonicamid (µg/l)	<0,025			0,025	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Fluopicolida (µg/l)	<0,025			0,025	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.




**GENERALITAT
VALENCIANA**
CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA**DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA** Avda. de Catalunya, 21
Laboratorio de Salud Pública de Valencia 46020 Valencia
Tel. 96 192 59 28
Fax 96 192 57 04**INFORME DE ANÁLISIS**

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano		Tipo de análisis: Completo
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera		Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE(*):		
Fecha de muestreo: 16/09/2025		
Nº acta: 446842		
Tipo de infraestructura: Abastecimiento		
Punto de toma: FUENTE EL RESPIRALL		
Zona de abastecimiento: ALZIRA 4 - SANT BERNAT		
Procedencia:		
Localidad: ALZIRA		

ANÁLISIS SOLICITADO: Físico-químicoFecha de finalización: **22/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Miguel Ángel Cortés
Ibáñez**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Fluopiram (µg/l)	<0,025			0,025	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Fluoranteno (µg/l)	<0,025			0,025		PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Flupiradifurona (µg/l)	<0,025			0,025	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Fluquinconazol (µg/l)	<0,025			0,025	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Fluroxipir (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Fluxapyroxad (µg/l)	<0,025			0,025	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Glifosato (µg/l)	<0,03			0,03	< 0,1	PEE/LSPV/335 LC-MS/MS	17/09/2025
Heptacloro (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Heptacloro epóxido endo (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Heptacloro epóxido exo (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.
Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.




**GENERALITAT
VALENCIANA**
CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA**DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA** Avda. de Catalunya, 21
Laboratorio de Salud Pública de Valencia 46020 Valencia
Tel. 96 192 59 28
Fax 96 192 57 04**INFORME DE ANÁLISIS**

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano		Tipo de análisis: Completo
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera		Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE("):		
Fecha de muestreo: 16/09/2025		
Nº acta: 446842		
Tipo de infraestructura: Abastecimiento		
Punto de toma: FUENTE EL RESPIRALL		
Zona de abastecimiento: ALZIRA 4 - SANT BERNAT		
Procedencia:		
Localidad: ALZIRA		

ANÁLISIS SOLICITADO: Fisico-químicoFecha de finalización: **22/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Miguel Ángel Cortés
Ibáñez**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Hexaclorobenceno (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Imazalil (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	<0,025			0,025		PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Iprovalicarb (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Isodrin (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Isoproturón (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Lambda Cihalotrina (suma de isómeros) (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,1	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Lindano (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Linurón (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Malaoxon (µg/l)	<0,025			0,025	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.
Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.




INFORME DE ANÁLISIS

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano		Tipo de análisis: Completo
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera	Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA	
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE(*):		
Fecha de muestreo:	16/09/2025	
Nº acta:	446842	
Tipo de infraestructura:	Abastecimiento	
Punto de toma:	FUENTE EL RESPIRALL	
Zona de abastecimiento:	ALZIRA 4 - SANT BERNAT	
Procedencia:		
Localidad:	ALZIRA	

ANÁLISIS SOLICITADO: Físico-químicoFecha de finalización: **22/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Miguel Ángel Cortés Ibáñez**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Malation (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,1	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
MCPA (µg/l)	<0,025			0,025	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Mepanipirima (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Metalaxilo (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Metolacoloro (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Miclobutanilo (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Molinato (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Nitenpyram (µg/l)	<0,01			0,025	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Oxifluorfen (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,1	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Penoxulam (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.
Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.




**GENERALITAT
VALENCIANA**
CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA**DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA** Avda. de Catalunya, 21
Laboratorio de Salud Pública de Valencia 46020 Valencia
Tel. 96 192 59 28
Fax 96 192 57 04**INFORME DE ANÁLISIS**

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano		Tipo de análisis: Completo
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera		Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE(*):		
Fecha de muestreo: 16/09/2025		
Nº acta: 446842		
Tipo de infraestructura: Abastecimiento		
Punto de toma: FUENTE EL RESPIRALL		
Zona de abastecimiento: ALZIRA 4 - SANT BERNAT		
Procedencia:		
Localidad: ALZIRA		

ANÁLISIS SOLICITADO: Fisico-químicoFecha de finalización: **22/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Miguel Ángel Cortés
Ibáñez**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Permetrina cis (µg/l)	<0,010			0,010		PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Permetrina trans (µg/l)	<0,010			0,010		PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Pirifeno x (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Pirimetani lo (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,1	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025
Procloraz (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Simazina (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Spirotetramat (µg/l)	<0,025			0,025	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Spirotetramat Ketohidroxi (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Suma de plaguicidas (µg/l)	Ver parámetros individuales			Ver LC individuales		PEE/LSPV/101 y PEE/LSPV/287	17/09/2025
Tebuconazol (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.
Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.




**GENERALITAT
VALENCIANA**
CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA**DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA** Avda. de Catalunya, 21
Laboratorio de Salud Pública de Valencia 46020 Valencia
Tel. 96 192 59 28
Fax 96 192 57 04**INFORME DE ANÁLISIS**

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano		Tipo de análisis: Completo
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera		Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE(*):		
Fecha de muestreo: 16/09/2025		
Nº acta: 446842		
Tipo de infraestructura: Abastecimiento		
Punto de toma: FUENTE EL RESPIRALL		
Zona de abastecimiento: ALZIRA 4 - SANT BERNAT		
Procedencia:		
Localidad: ALZIRA		

ANÁLISIS SOLICITADO: Físico-químicoFecha de finalización: **22/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Miguel Ángel Cortés
Ibáñez**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Tebufenocida (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Terbumeton (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Terbumeton Desetilo (µg/l)	0,025	0,008		0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Terbutilazina (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Terbutilazina 2 hidróxido (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Terbutilazina Desetil (µg/l)	<0,025			0,025	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Terbutrina (µg/l)	<0,025			0,025	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Tetraconazol (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Tiabendazol (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,1	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Tiacloprid (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.
Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.



**GENERALITAT
VALENCIANA**
CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA**DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA** Avda. de Catalunya, 21
Laboratorio de Salud Pública de Valencia 46020 Valencia
Tel. 96 192 59 28
Fax 96 192 57 04**INFORME DE ANÁLISIS**

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano		Tipo de análisis: Completo
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera		Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE(*):		
Fecha de muestreo: 16/09/2025		
Nº acta: 446842		
Tipo de infraestructura: Abastecimiento		
Punto de toma: FUENTE EL RESPIRALL		
Zona de abastecimiento: ALZIRA 4 - SANT BERNAT		
Procedencia:		
Localidad: ALZIRA		


ANÁLISIS SOLICITADO: Físico-químicoFecha de finalización: **22/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Miguel Ángel Cortés Ibáñez**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Tiametoxam (µg/l)	<0,01			0,01	< 0,03	PEE/LSPV/287 LC-MS/MS	17/09/2025
Trifluralina (µg/l)	<0,010			0,010	< 0,03	PEE/LSPV/101 GC-MS	16/09/2025

ANÁLISIS SOLICITADO: MicrobiológicoFecha de finalización: **19/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Martin Llacer Luna**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Rto. Aerobios a 22°C (ufc/ml)(2)	No se detecta				1,00E+02	ISO 6222: 1999 RECuento	16/09/2025
(2) Técnica: siembra en profundidad en placa. Medio de cultivo YEA. Tiempo incubación: 68±4h.							
Rto. Coliformes totales (NMP/100 ml)	<1				0,00E+00	ISO 9308-2: 2012 RECuento	16/09/2025
Rto. Enterococos (ufc/100 ml)	<1				0,00E+00	ISO 7899- 2: 2000 RECuento	16/09/2025
Rto. Escherichia coli (NMP/100 ml)	<1				0,00E+00	ISO 9308-2: 2012 RECuento	16/09/2025

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.
Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.
Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.



**GENERALITAT
VALENCIANA****CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA****DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA** Avda. de Catalunya, 21
Laboratorio de Salud Pública de Valencia 46020 Valencia
Tel. 96 192 59 28
Fax 96 192 57 04**INFORME DE ANÁLISIS**

Nº de informe: 080345 11440	Nº muestra: 08-25-11440	Fecha de entrada de la muestra: 16/09/2025
Muestra: Agua de consumo humano	Tipo de análisis: Completo	
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Ribera	Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA	
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE("):		
Fecha de muestreo:	16/09/2025	
Nº acta:	446842	
Tipo de infraestructura:	Abastecimiento	
Punto de toma:	FUENTE EL RESPIRALL	
Zona de abastecimiento:	ALZIRA 4 - SANT BERNAT	
Procedencia:		
Localidad:	ALZIRA	

ANÁLISIS SOLICITADO: MicrobiológicoFecha de finalización: **19/09/2025****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Martin Llacer Luna**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Rto. Total Clostridium perfringens (ufc/100 ml)	<1				0,00E+00	ISO 14189: 2013 RECuento	16/09/2025

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

La columna que expresa el valor de referencia no está incluida en el alcance de la acreditación.

(") El laboratorio no se hace responsable de la información aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación.

L.D.: Límite de detección. L.C.: Límite de cuantificación

Los parametros marcados (#) no se ajustan a los valores de referencia (1) establecidos por:

R.D. 3/2023, de 10 de enero.

El Jefe de Sección del Laboratorio

Valencia, a 6 de Octubre de 2025

Este documento ha sido validado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en el Decreto 87/2002 del Gobierno Valenciano

Francisco Moragues Ribes

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

